



1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
3. この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規定」にしたがった安全ブレーカ(過負荷・短絡保護)及び漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
4. 霜取り時に扉開閉を頻繁に行うと、設定温度以上が長時間続く場合があります。
5. 製品コード：R205

設計	製図	尺度 1/20	第3角法
2012.10.05 改訂日	作成日 2011.02.01	図番 D07928	改訂 

この図面は印刷の都合上、尺度が正しく再現されていません。

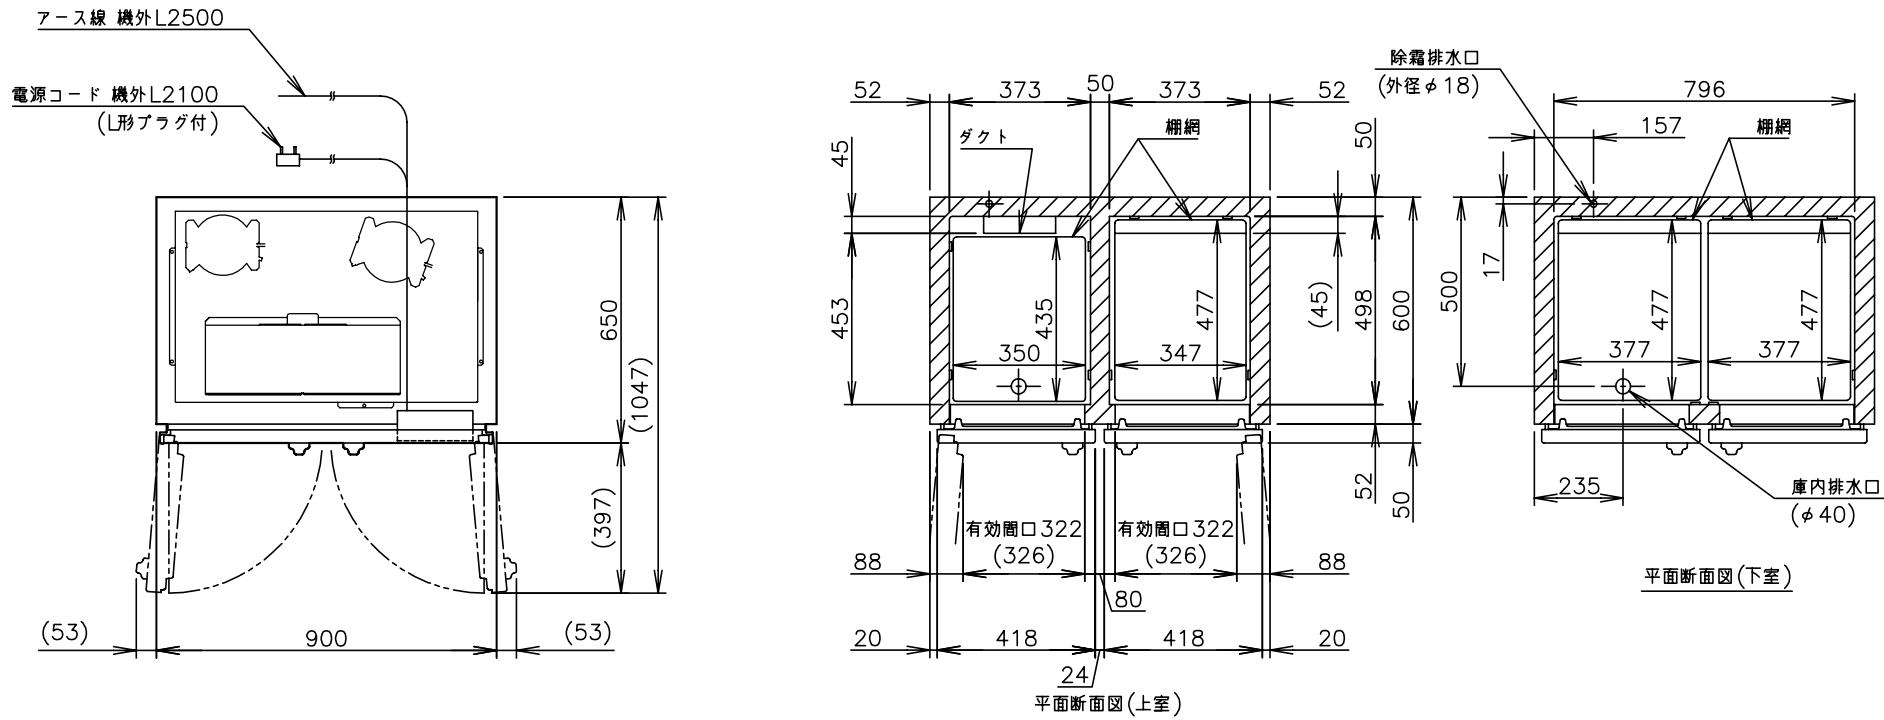

[注] 有効間口の()内数値はヒンジを移動(4mm)させた時の寸法。

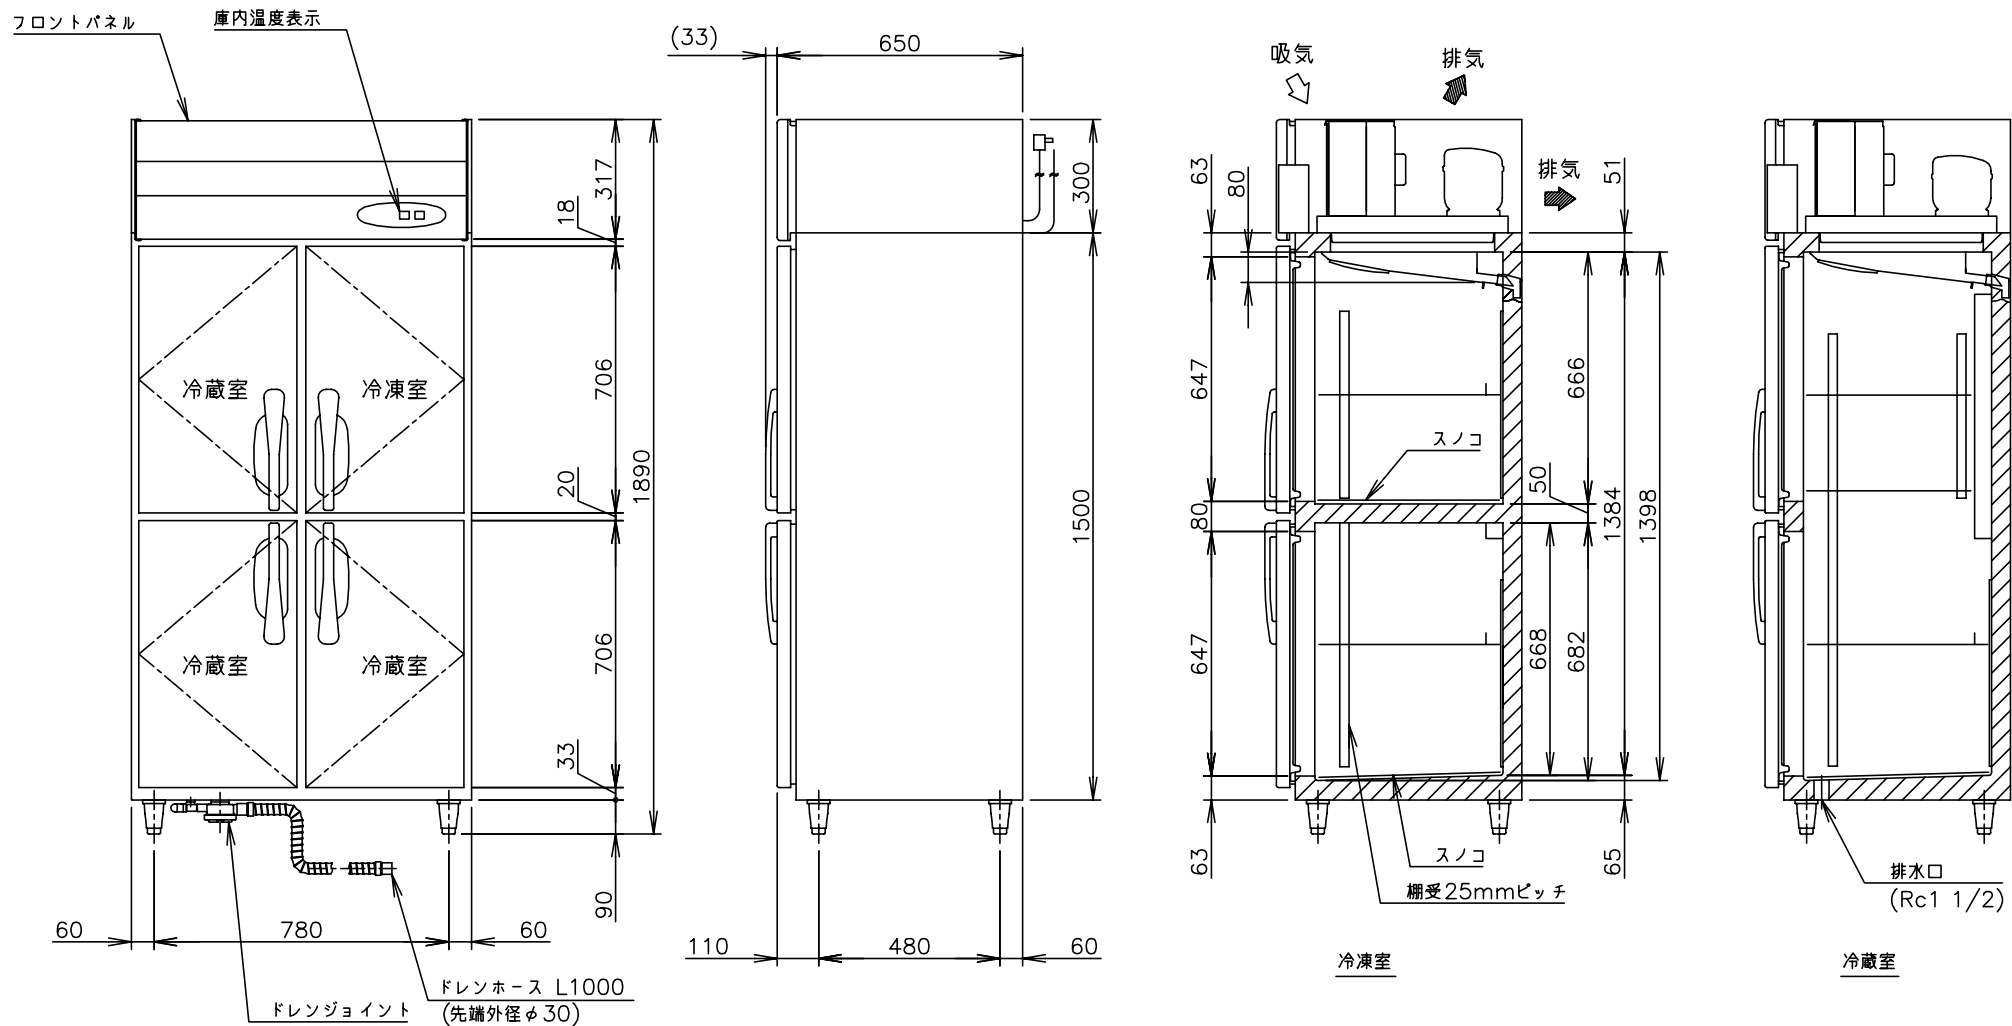

ホシザキ業務用冷凍冷蔵庫 HRF-90LZT